



ALIMENTATION BGV-2010

Sur châssis séparé

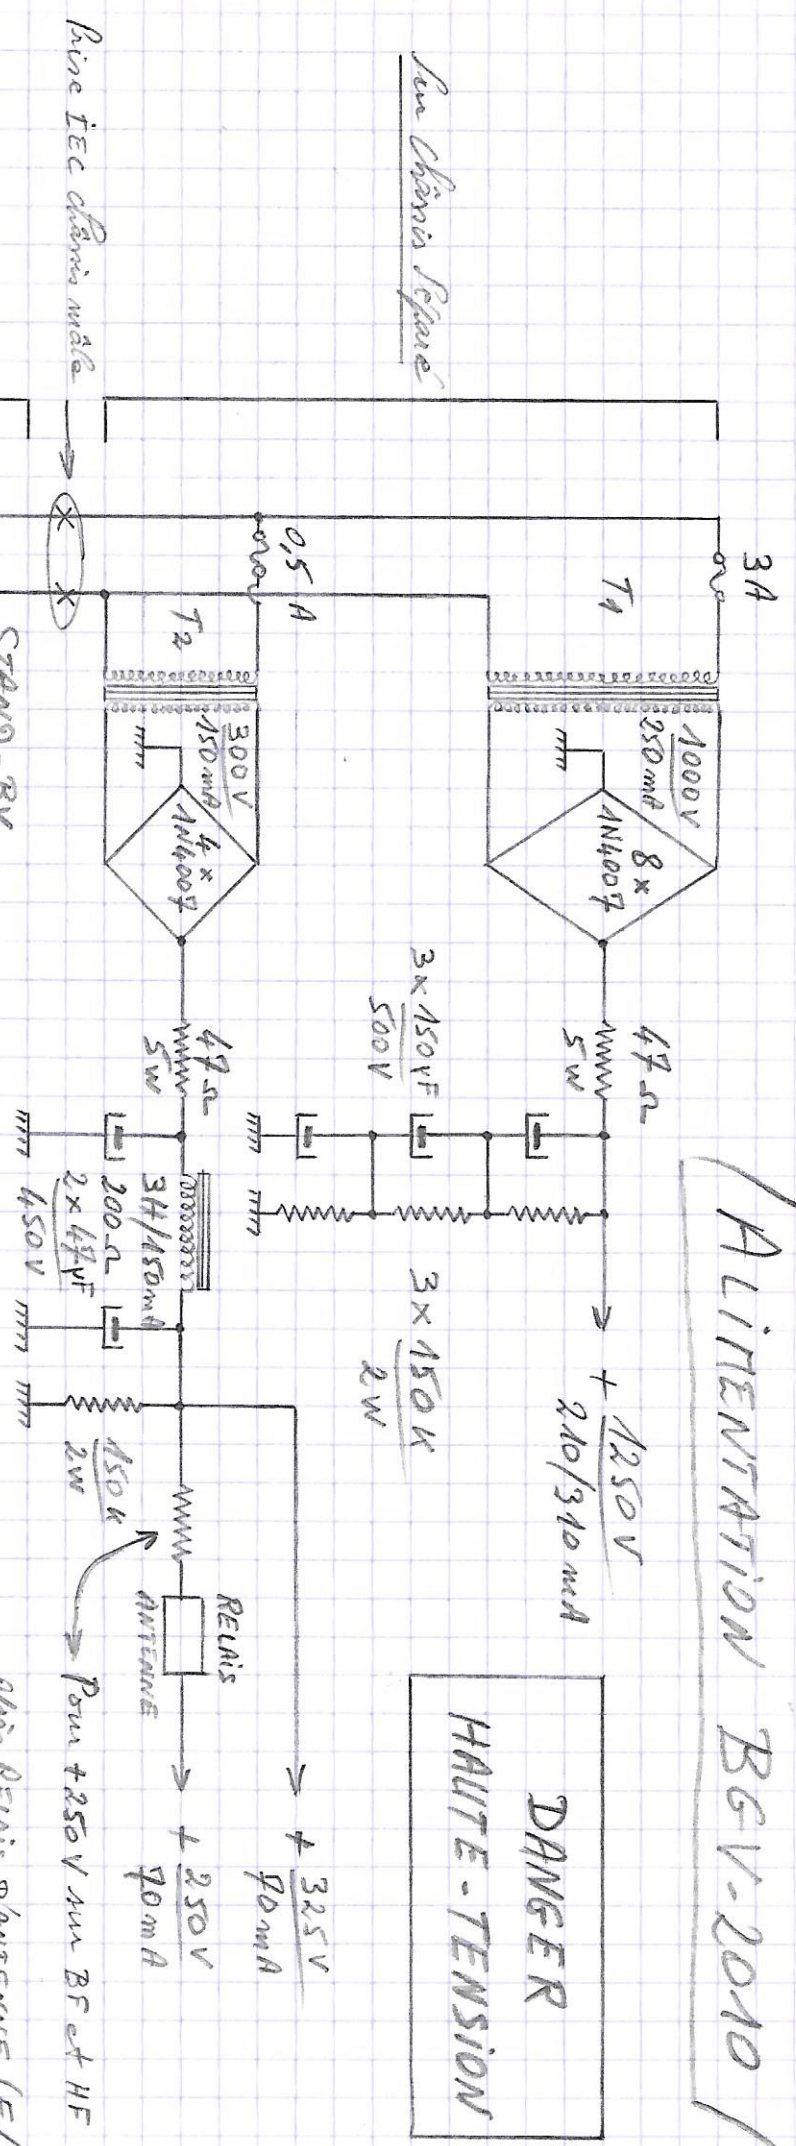

Sur châssis Tx

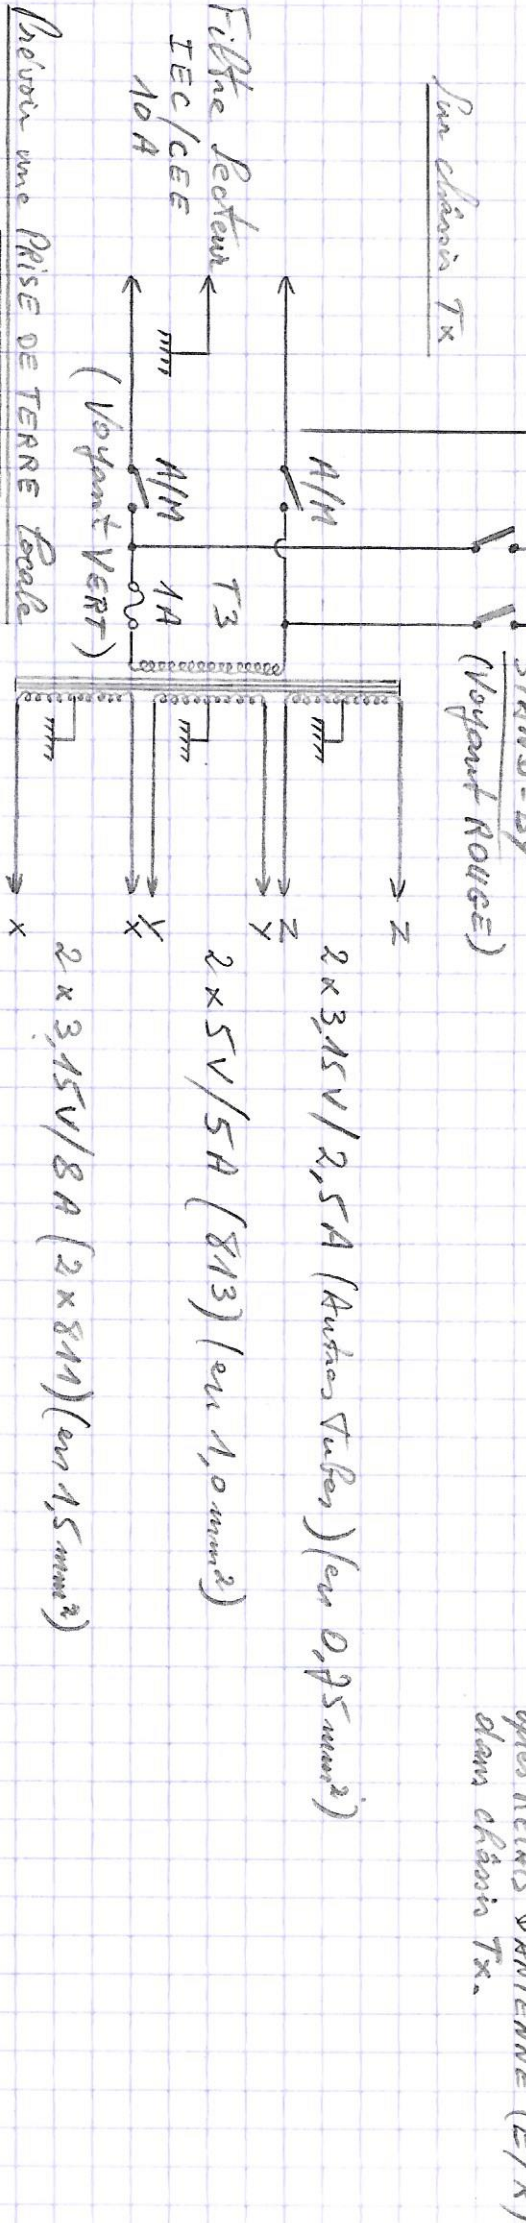

Filtre Recteur IEC/CEE 10A

Prévoir une PRISE DE TERRE locale

Le Transformateur T3 (Filairement) doit être monté sur le châssis du Tx, ainsi que les 2 Interrupteurs.

Les Transformateurs T1 et T2 doivent être montés sur un châssis séparé.

Les Primaire T1/T2/T3 peuvent être en 220/230/240 Vac

Après RELAIS d'ANTENNE (E/R) dans châssis Tx.